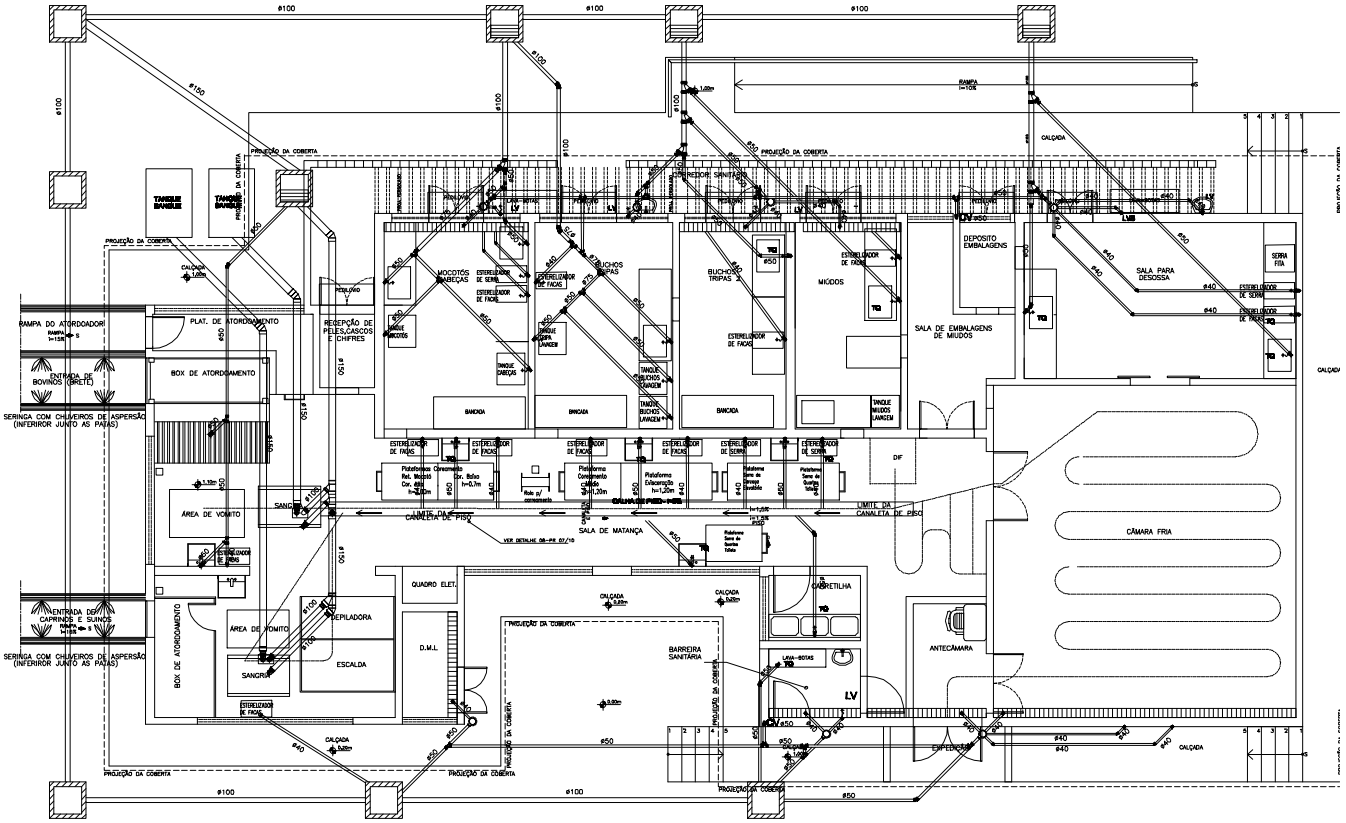

ABATEDOURO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
ESC. 1/50

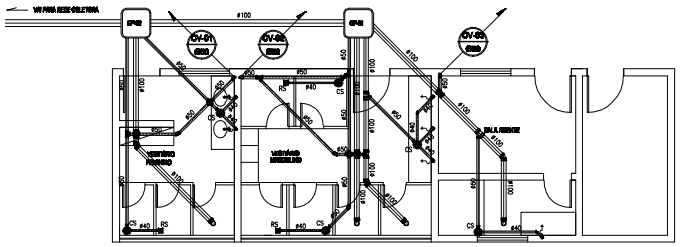

VESTIÁRIOS
ESGOTO
ESC. 1/50

LEGENDA

- ESGOTO PRIMÁRIO
- ESGOTO SECUNDÁRIO
- VENTILAÇÃO
- Ø40 TUBO PVC ESGOTO 40mm.
- Ø50 TUBO PVC ESGOTO 50mm.
- Ø100 TUBO PVC ESGOTO 100mm.
- Ø50 TUBO PVC ESGOTO 50mm (VENTILAÇÃO).
- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA DE 150x150mm.
- CAIXA SIFONADA, COM TAMPA DE 100x100x50mm.
- RALO SECO 50mm.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA PLUVIAIS E ESGOTO.
- COLUNA DE VENTILAÇÃO.
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO, PLUVIAL E ÁGUAS RESPECTIVAMENTE.
- CAIXA DE PASSAGEM 60x120cm (CP) EM ALVENARIA REVESTIDA E IMPERMEADA.
- CAIXA SIFONADA GORDURA CX SIFÃO 600x400x600mm(DIÂMETRO) VER DETALHE ESPECÍFICO

ABREVEATURAS

CP - CAIXA DE PASSAGEM
CS - CAIXA SIFONADA
CSF - CAIXA SIFONADA SEM TAMPA
RS - RALO SECO

NOTAS GERAIS

- OS DIÂMETROS DA REDE DE ESGOTO DEVEM SER RESPEITADOS.
- A ÁGUA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TERMINAR TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL PARA SER EMBALAR, INSTALADO A 30cm ACIMA DO TELHADO;
- A INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES E DE SUA VENTILAÇÃO DEVERÃO SER 10mm.
PARA DIÂMETROS 100mm E 150mm A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;

PROPRIETÁRIO	
PROJETISTA	
EXECUTANTE	
Projeto: ABATEDOURO PÚBLICO - 50 BOVINOS / 50 CAPRINOS	Etapa: Projeto
Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA CE Local: URUOCAICE	
Conteúdo: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PLANTA BAIXA - ESGOTO / ABATEDOURO E VESTIÁRIOS	
Escala: INDICADA	Data:
	Número da Prancha: 02/02